


Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże – Przystałowice Duże Kolonia.

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Klwów, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.

## Pytania i odpowiedzi

1. Dotyczy pozycji: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC8S, grubość warstwy 4cm, dowóz z odległości do 15km jezdnia projektowana: 7'850 m<sup>2</sup>. Według przekroju i SST jest 3cm. Prosimy o określenie grubości jaka będzie wymagana.

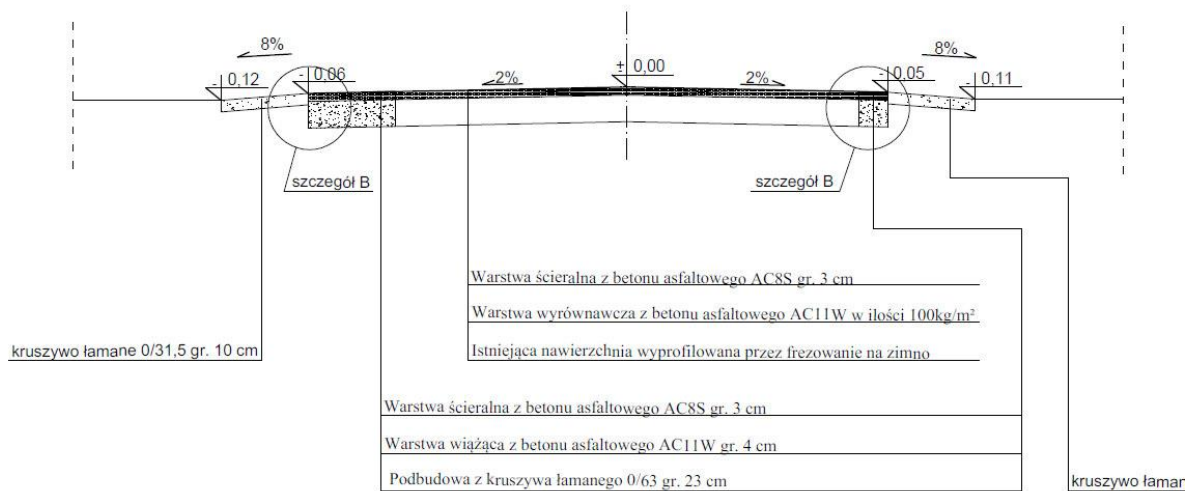

## **D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO**

### **1. WSTĘP**

#### **1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego realizowanych w ramach : „Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przysiałowice Duże – Przysiałowice Kolonia”.

#### **1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.3.

#### **1.3. Zakres robót objętych ST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową dróg gminnych i obejmują:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm .
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm .

2. Dotyczy pozycji: Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi AC11W, dowóz z odległości do 15km wyrównanie istniejącej nawierzchni średnio 100kg/m<sup>2</sup> 6 165 m<sup>2</sup> x

0,1 t/m<sup>2</sup> = 616,5 t. Według przekroju

## **D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO**

### **1. WSTĘP**

#### **1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego realizowanych w ramach : „Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przysiałowice Duże – Przysiałowice Kolonia”.

#### **1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.3.

#### **1.3. Zakres robót objętych ST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową dróg gminnych i obejmują:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm .
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm .

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego dla mma wyrównawczej i wiążącej.

4. Prosimy o określenie rodzaju oznakowania poziomego. Czy ma być cienko czy grubowarstwowe? Strukturalne czy gładkie?

5. Prosimy o określenie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome? Zgodnie z PN cienkowarstwowe 12m-cy, grubowarstwowe 36 m-cy.

6. W związku z brakiem projektu rozbiórki, prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny robót rozbiórkowych i odtworzeniowych są opisy i ilości zawarte w przedmiarach.

7. Prosimy o zamieszczenie geologii.

8. W związku z brakiem tabel robót ziemnych i poprzeczek, prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny robót ziemnych są opisy i ilości zawarte w przedmiarach.

9. W związku z bardzo uproszczonym projektem, prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny robót są opisy i ilości zawarte w przedmiarach.

10. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla wyrównawczej AC16W?

11. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zawierania umów między Wykonawcą a Podwykonawcami w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 78 §1 i 2 k.c.

oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, a do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej

wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

12. Jeżeli Zamawiający dopuści możliwości zawierania umów między Wykonawcą a Podwykonawcami w formie elektronicznej prosimy o wskazanie adresu e-mail właściwego do dokonywania doręczeń korespondencji oraz dokumentów w formie elektronicznej, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Odp. 1 - 4 cm**

**Odp.2 - 4 cm**

**Odp. 3 - nie wyraża zgody**

**Odp. 4 - rodzaj i grubość zgodnie z wymaganą gwarancją**

**Odp. 5 – Zamawiający wymaga min. 36 m-cy gwarancji**

**Odp. 6 - tak**

**Odp. 7 - nie posiada**

**Odp. 8 - tak**

**Odp. 9 tak**

**Odp. 10 - nie wyraża zgody**

**Odp. 11. - nie wyraża zgody**

**Odp. 11. - nie wyraża zgody**